

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS
ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式会社 桜川市ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE
形式

DSN-20100


DISCH.DIA
口径



500 mm

1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出し量(m³/min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	30	10	750 (50Hz)	75	

NOTE
記事:

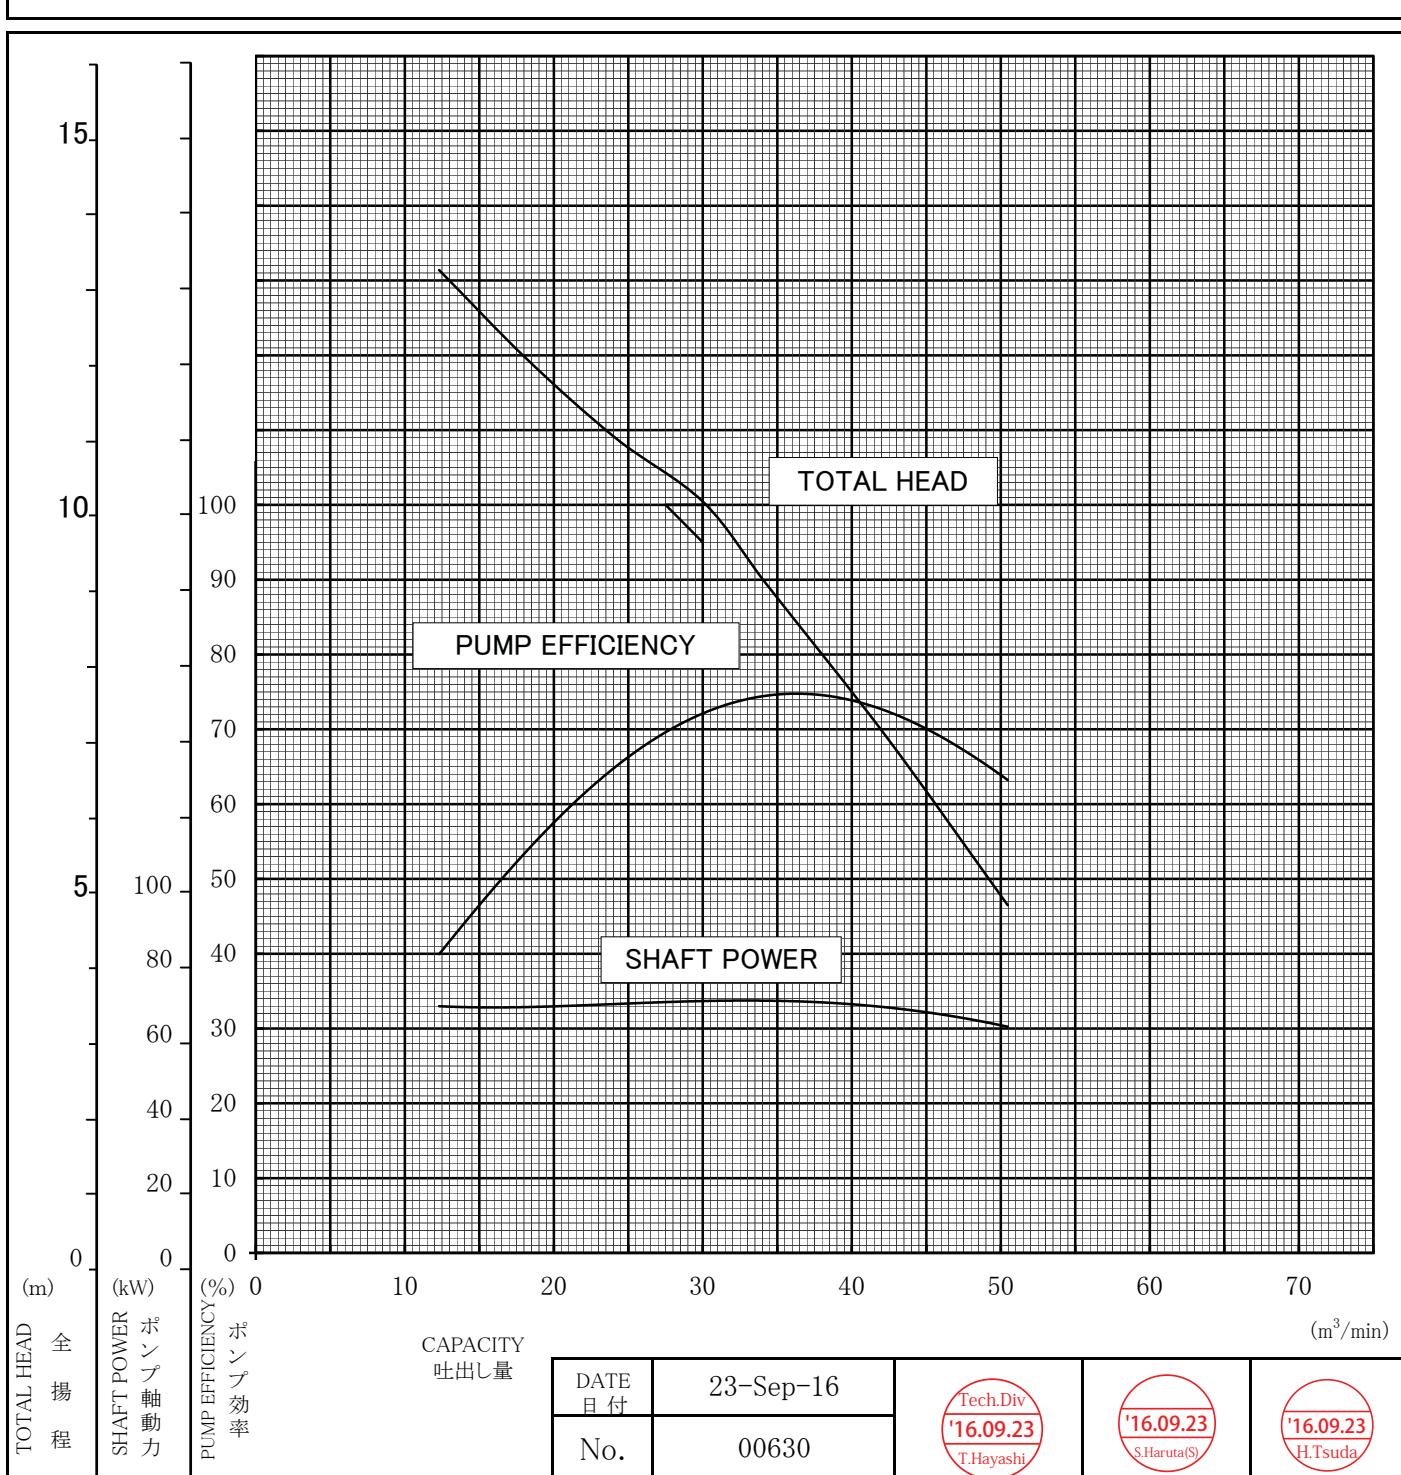

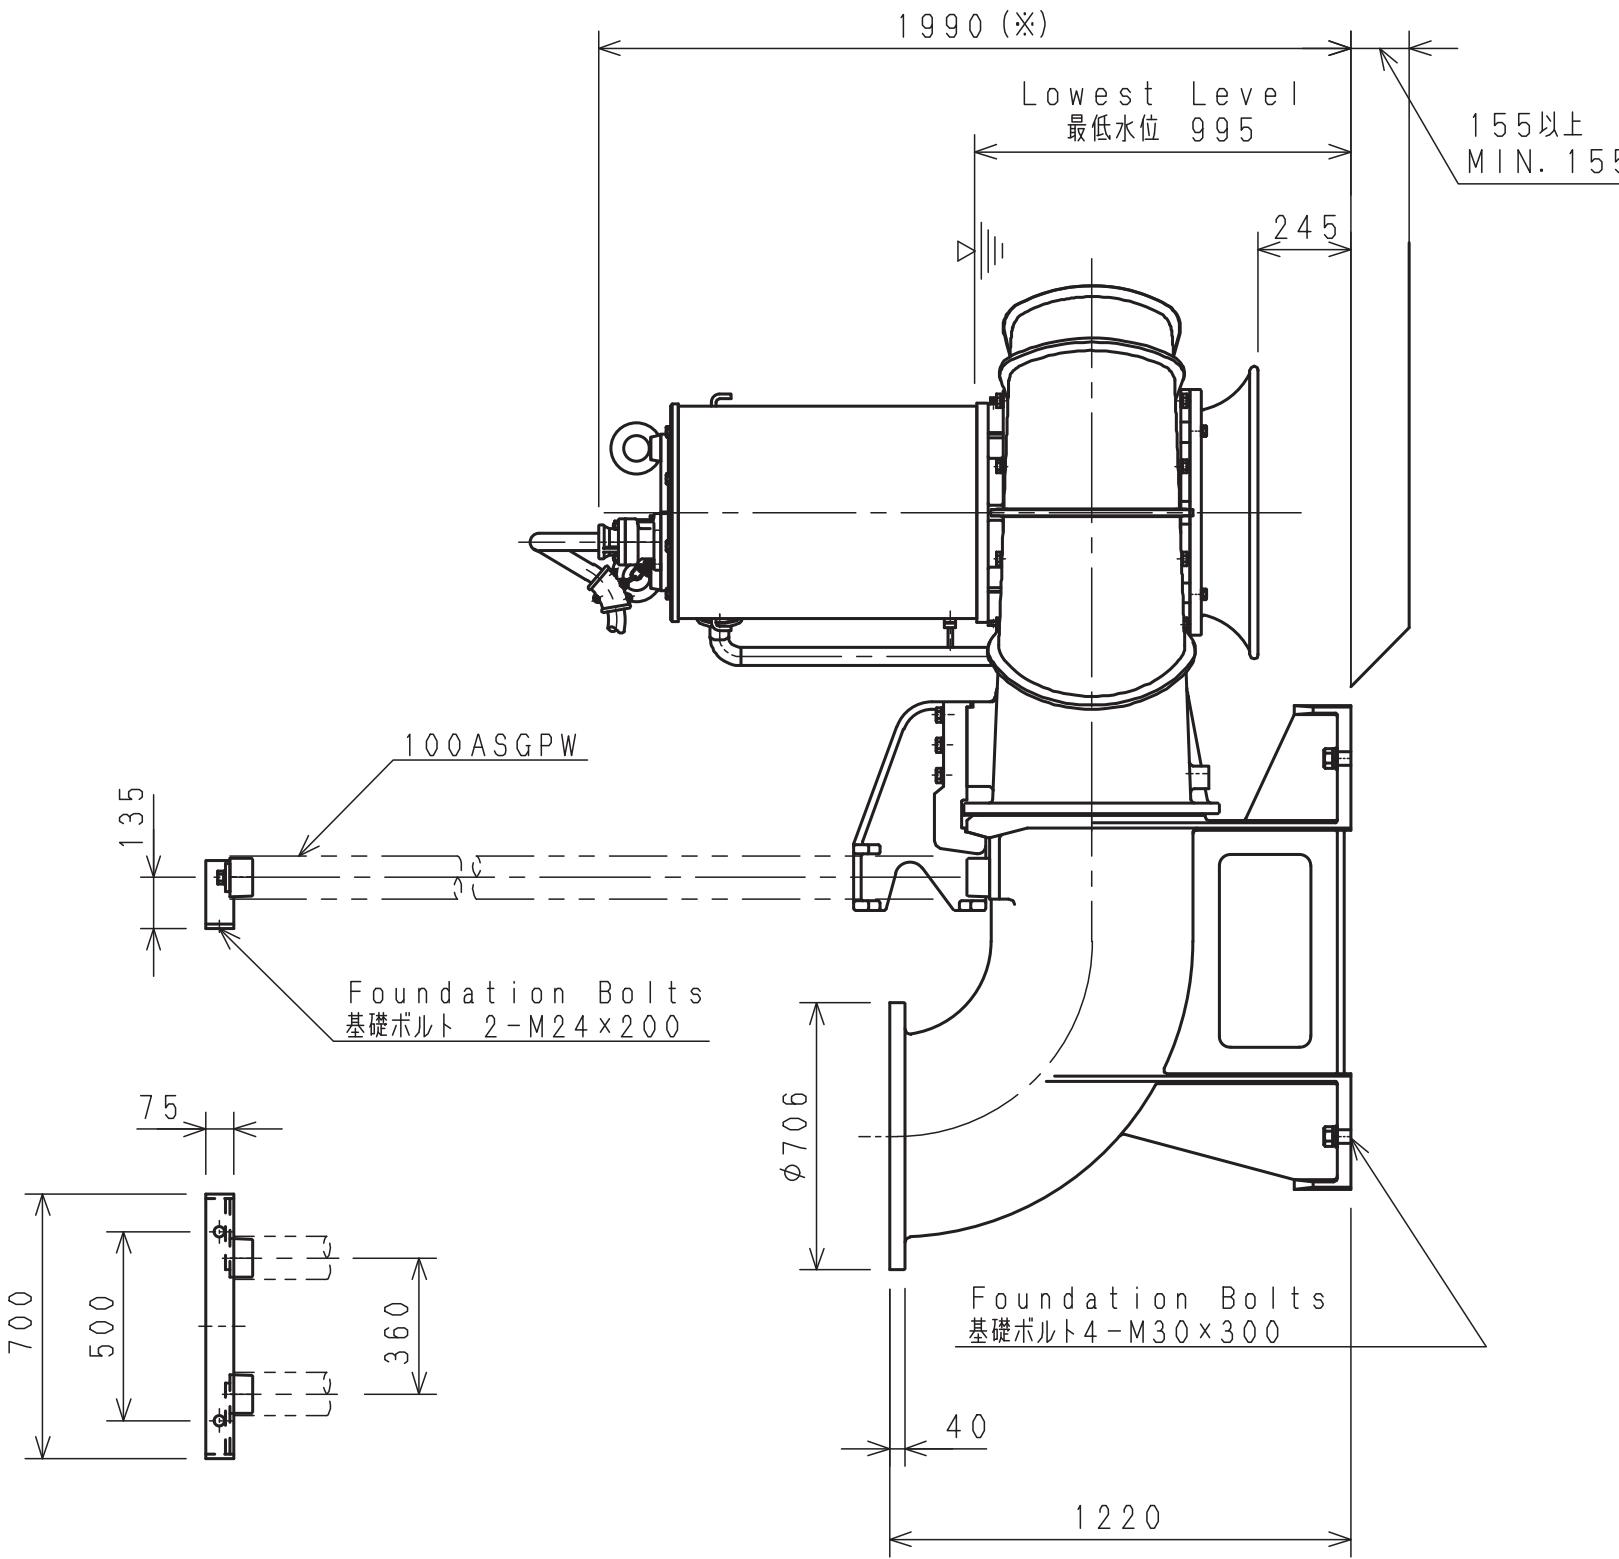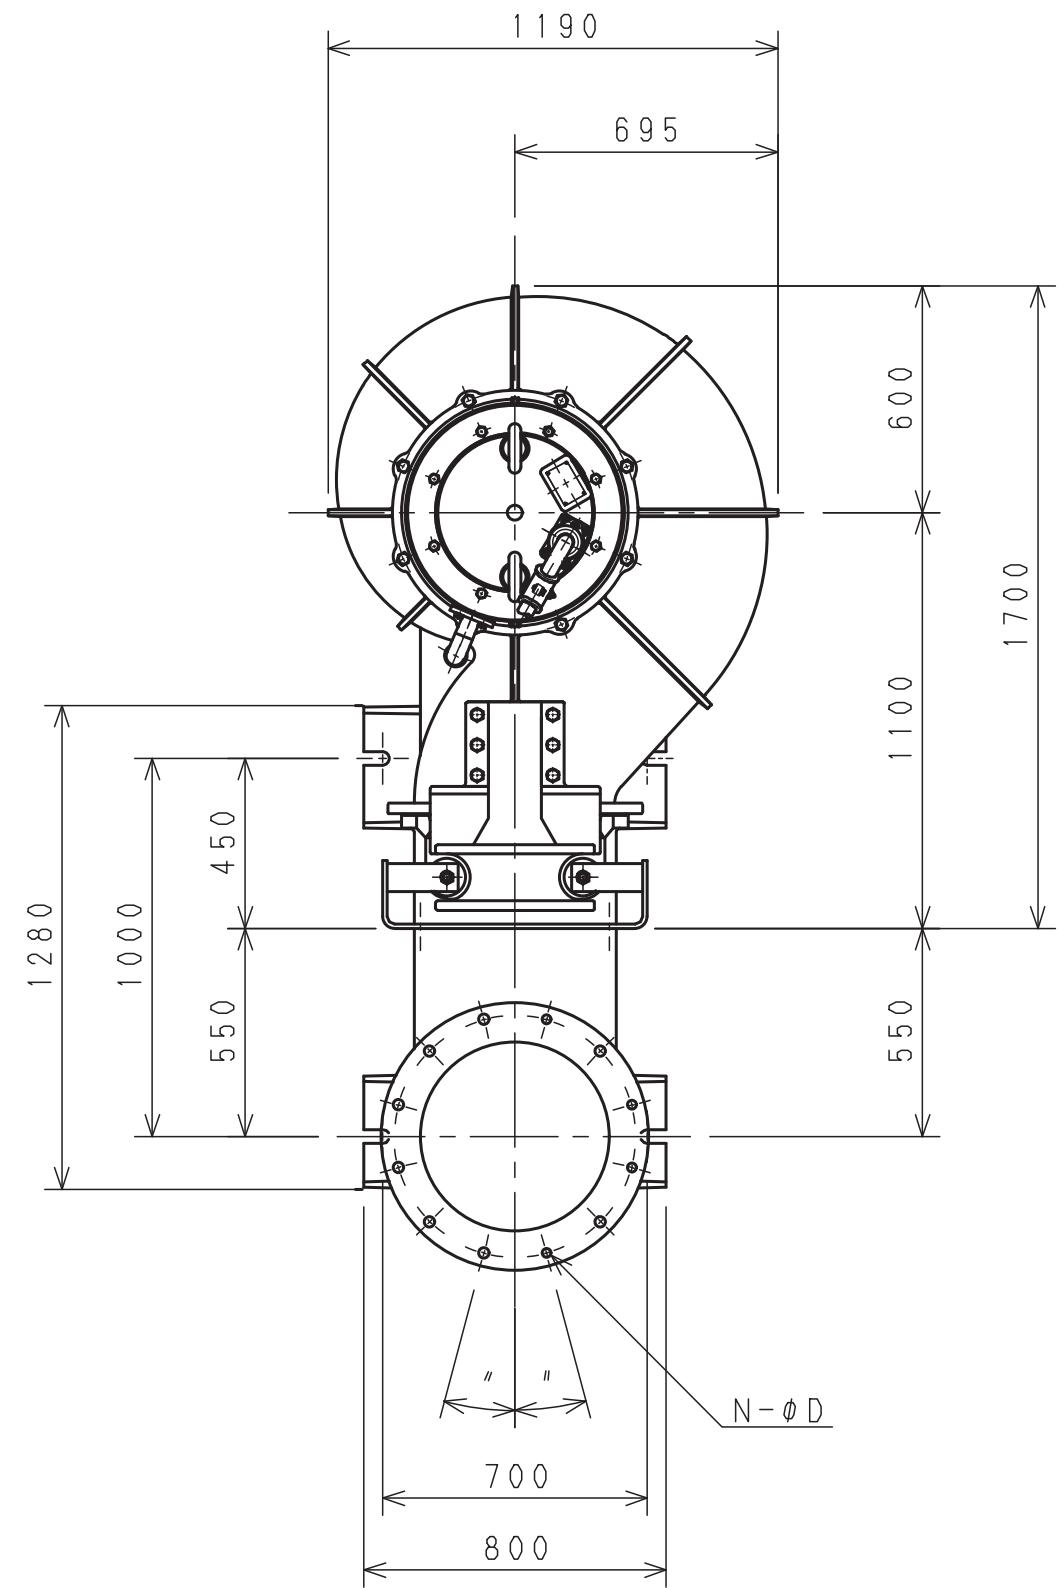

	N	ϕD	P. C. D
JIS 10K 500A フランジ JIS 10K 500A Flange	20	27	620
水協規格 500A フランジ JWWA 500A Flange	12	27	639

(※) 寸法は、モーター出力により異なる場合があります。
Dimension Differs by Motor Output

Note 記事	Pump Type: DSN-2050A, 2030A, 2040 DSN-2075, 20100, 20150, 20160 C : Add and Correct Dimension '20.05.29 A Zin (2006.01)	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 Installation Diagram 据付図(標準)	Dwg. No. / 図面番号 M 30733	A B C
	Approved 承認 Sep. 26, 2001 Kaneda			1/20			
	Checked 審査 Drawn 作成 Sep. 26, 2001 Hayashi				Type / 形式 Pump Setter: Type PS-20A PS-20A 形着脱装置		
						SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD. 櫻川市ポンプ製作所	